



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕС-
ПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ




Белорусский национальный
технический университет
Филиал БНТУ
«Научно-исследовательский
политехнический институт»

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

20.02.2019 № 364

НИИЛ БиСМ аккредитована
Государственным предприятием «БГЦА»
на соответствие требованиям
СТБ ИСО/МЭК 17025-2007
в сфере проведения испытаний,
аттестат № ВУ/112 1.0024
Действителен до 15.10.2020 г.
220114, г. Минск, ул.Ф.Скорины, д.25 к.1
тел. 369-84-18, 267-24-22

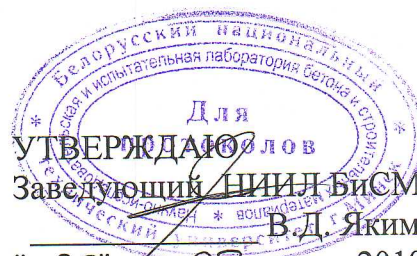

В.Д. Якимович
" 20 " 02 2019 г.
Протокол на 3-х стр.
в 2-х экземплярах

Наименование материала (изделия): Мастика полимерная «ПОЛИКРОМБЕЛ-ЖБ»
СТБ 1262-2001 производства ООО «ТехноПоликром Бел»
Работа выполнена на основании: договора № 5121/18с
Заявитель испытаний и адрес: ООО «ТехноПоликром Бел» 220028, г. Минск, ул. Физкультурная, д26А, офис 7
Отбор образцов для испытаний провели: Заявитель

Акт отбора образцов №18/11-18

от " 21 " ноября 2018г.

Регистрационный номер образцов 2042

1. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 1

Наименование объекта испытаний (показателей, характеристик и т.д.)	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования к методу испытаний	Количество испытываемых образцов и их размеры
1	2	3
Прочность сцепления с основанием	СТБ 1262-2001 п.7.8, ГОСТ 26589-94 п.3.4 (метод А)	По 3 образца

Условия проведения испытаний: температура $(20\pm3)^{\circ}\text{C}$, относительная влажность $(65\pm5)\%$.

2. ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 2

Наименование испытательного оборудования, средств измерений	Учетный номер	Срок действия аттестата (свидетельства)	Номер аттестата (свидетельства)
1	2	3	4
Штангенциркуль ШЦЦ I-150	A76140	02.04.2019	Паспорт БелГИМ
Комбинированный прибор testo (термогигрометр)	№60606027/602	07.06.2019	Св. БелГИМ № МН0317210-5018
Линейка металлическая 0-500 мм	б/н	11.2019	Кл. БелГИМ МН0765801
Секундомер СОПрр	6754	04.06.2019	Св. БелГИМ № МН0372147-4318
Разрывная машина Z100	179565/2008	28.09.2019	Св. БелГИМ № МН0733216-4718
Климатическая камера Memmert	Y813.0011	05.03.2019	Атт. БелГИМ № 1022-47-А/2018
Влагомер бетона МГ-4Б	№ 858	27.12.2018	Свидетельство № 240-17
Сушильный шкаф SNOL 58/350	04051	05.03.2019	Атт. БелГИМ № 1023-47-А/2018

Срок выполнения работ: с 21 ноября 2018г. – по 27 декабря 2018г.

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

Таблица 3

Наименование объекта испытаний (показатели, технические требования)	Обозначение ТНПА, устанавливающего требования		Нормированное значение	Фактическое значение показателя для образцов				Вывод о соответствии требованиям ТНПА
	к продукции	к методу испытаний		Частное			Результатирующее	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Мастика полимерная «ПОЛИКРОМБЕЛ-ЖБ» (МПХ)								
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	СТБ 1262-2001 п.4.2 табл.1	СТБ 1262-2001 п.7.8, ГОСТ 26589-94 п.3.4 (метод А)	Не менее 0,30	2,15	2,22	2,20	2,19	-
Влажность основания – 0-0,1%				По бетону.				-
Характер отрыва				2,14	2,10	2,08	2,11	
Влажность основания – 2,0%				По бетону.				
Характер отрыва								



Продолжение таблицы 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9
Прочность сцепления с бетонным основанием, МПа	СТБ 1262-2001 п.4.2 табл.1	СТБ 1262-2001 п.7.8, ГОСТ 26589-94 п.3.4 (метод А)	Не менее 0,30	2,05	2,09	2,11	2,09	-
Влажность основания – 2,5 %				По бетону.				-
Характер отрыва				1,66	1,73	1,71	1,70	
Влажность основания – 4,0 %				По бетону.				-
Характер отрыва				1,50	1,56	1,49	1,52	
Влажность основания – 5,0 %				По бетону.				-
Характер отрыва				1,34	1,33	1,22	1,30	
Влажность основания – 6,0 %				По бетону.				-
Характер отрыва				0,87	0,79	0,84	0,83	
сильно мокрое основание				По бетону.				-
Характер отрыва								

Результаты испытаний распространяются только на испытанные образцы.

Руководитель договора:

 П.В. Рябчиков

Испытания провели:


 П.В. Рябчиков
Г.С. Чикулаев


Протокол составил:

 П.В. Рябчиков

ПРОВЕРЕНО

Нормоконтролер



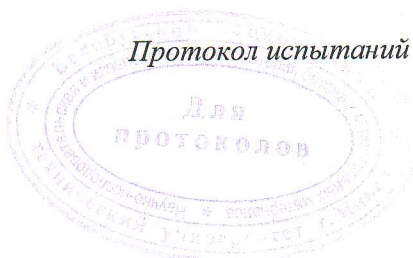

Протокол испытаний воспроизводится только в полном объеме и с письменного разрешения НИИЛ БиСМ БНТУ.